

BULLETIN TECHNIQUE


Recommandations Covid-19

Comment désactiver le caisson recyclage de la fonction chauffage nuit intermittent ?

Centrale de traitement d'air double flux GOLD RX (version E & F)

Les particules virales circulant dans les conduits d'air extrait peuvent être réintroduites dans le circuit d'amenée d'air lorsque les centrales de traitement d'air sont équipées d'un dispositif de caisson de recyclage.

Il convient, lors des épisodes épidémiques, de fermer ces volets de recirculation.

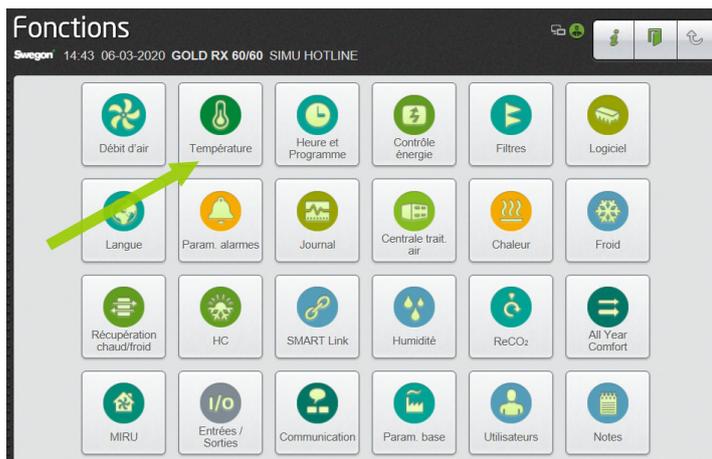

Via l'interface « IQnavigator » (référence TBLZ1711), se connecter de préférence en mode installateur / code : 1111.

Aller dans le menu fonction en faisant glisser l'écran d'accueil sur la gauche, puis cliquer sur l'onglet intitulé « Température ».

Dans le menu « Température », positionner le mode chauffage nuit intermittent sur inactif.

